



Principales

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gamme de produit                             | Plateforme d'automatisme Modicon Premium |
| Type de produit ou équipement                | Module de ventilation                    |
| Type d'accessoires / pièces séparées         | Kit de ventilateur                       |
| Désignation d'accessoire / de pièce détachée | Kit de ventilateur                       |

Complémentaires

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Accessoires associés           | Racks TSXRKY |
| Tension de service (Us)        | 200...240 V  |
| Type de circuit d'alimentation | CA           |
| Poids du produit               | 0,5 kg       |


Durabilité de l'offre

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE     | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE                                                                                   |
| Sans mercure          | Oui                                                                                                                                |
| Régulation RoHS Chine |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


Module de ventilation

Dimensions

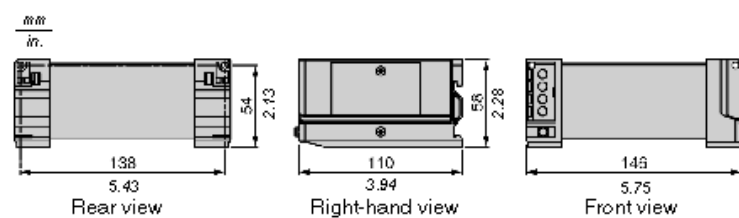

## Schémas de câblage


### Raccordement de l'alimentation du module de ventilation

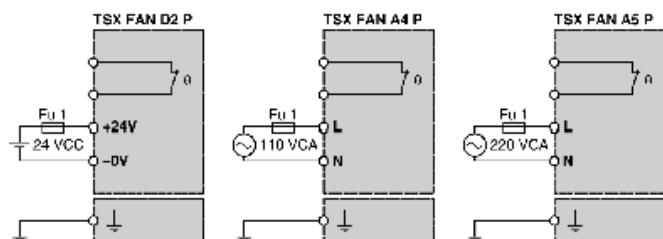


NOTE : dans le cas d'utilisation de plusieurs modules de ventilation de même type, utilisez une alimentation commune pour l'ensemble des modules de ventilation.

### Raccordement de l'alimentation de la sonde de température

La sonde de température peut être alimentée indifféremment en courant continu ou en courant alternatif et raccordée à un voyant de signalisation, une entrée automate, etc.

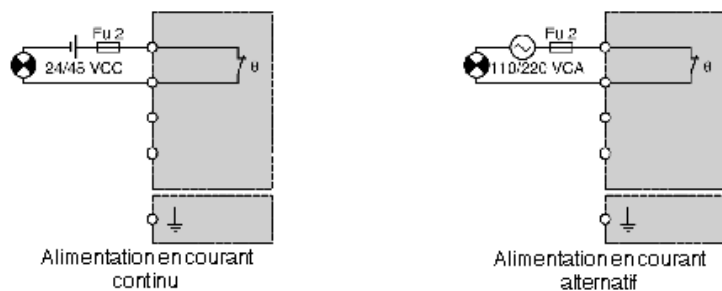

NOTE : dans le cas d'utilisation de plusieurs modules de ventilation, les contacts de sondes seront mis en série.

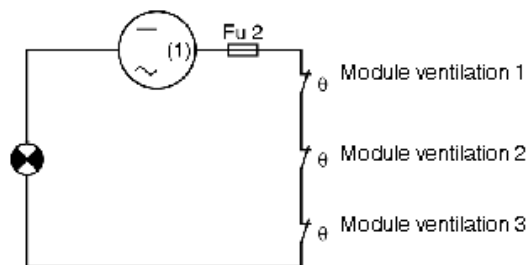

(1) 24/28 VCC ou 110/220 VCA